

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：兴安埃玛矿业有限公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0906137	12kV	矿 区	2025. 09. 06	2026. 03. 05	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0906138	12kV	矿 区	2025. 09. 06	2026. 03. 05	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0906139	12kV	矿 区	2025. 09. 06	2026. 03. 05	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0906140	12kV	矿 区	2025. 09. 06	2026. 03. 05	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0906141	12kV	矿 区	2025. 09. 06	2026. 03. 05	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0906142	12kV	矿 区	2025. 09. 06	2026. 03. 05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0906143	20kV	矿 区	2025. 09. 06	2026. 03. 05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0906144	20kV	矿 区	2025. 09. 06	2026. 03. 05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0906145	20kV	矿 区	2025. 09. 06	2026. 03. 05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0906146	25kV	矿 区	2025. 09. 06	2026. 03. 05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0906147	25kV	矿 区	2025. 09. 06	2026. 03. 05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0906148	25kV	矿 区	2025. 09. 06	2026. 03. 05	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位：兴安埃玛矿业有限公司

受检单位：兴安埃玛矿业有限公司

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2025年09月06日

赤峰安德检测检验有限公司





检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0906137
2	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0906138
3	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0906139
4	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0906140
5	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0906141
6	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0906142
7	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0906143
8	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0906144
9	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0906145
10	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0906146
11	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0906147
12	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0906148
合计	共 12 份报告		



报告编号：安德 JYGJ25/D-090137~0906148

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具

电气试验报告

委 托 单 位： _____ 兴安埃玛矿业有限公司 _____

受 检 单 位： _____ 兴安埃玛矿业有限公司 _____

被检对象名称： _____ 绝缘工器具 _____

型 号 规 格： _____ 见各参数页 _____

检测检验类别： _____ 定期检测检验 _____

检测检验日期： _____ 2025 年 09 月 06 日 _____

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906137~0906148

第 1 页共 14 页

委托单位	名称	兴安埃玛矿业有限公司
	地址	科右前旗满族屯乡
设备名称		绝缘工器具
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-09-06
检测检验地点		矿区
检测检验周期		绝缘手套、绝缘鞋（靴）6 个月，其他壹年。
受检单位		兴安埃玛矿业有限公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流；
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025年 9 月 15 日
检测检验组成员		陈立超 肖文轩 魏克廷 赵建华
备注		/

批准：




日期：2025.9.15

审核：



日期：2025.9.15

主检：



日期：2025.9.15

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906137~0906148

第 2 页共 14 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-388	± 1.0	24KA110001681
温湿度表	CSB-206	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074073
钢卷尺	CSB-362	$\pm 1\text{mm}$	ZS202507290082
数显交流微安表	CSB-379	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	DW007-250875865
电子秒表	CSB-370	$\pm 0.02\text{s}$	DW007-250846623

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906137

第 3 页共 14 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0906137
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.7
环境湿度（%RH）	52.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0906137- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.6	合格
J0906137- 右		8	1	4.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906138

第 4 页共 14 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0906138
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.7
环境湿度 (%RH)	52.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0906138- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0906138- 右		8	1	4.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906139

第 5 页共 14 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0906139
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.7
环境湿度 (%RH)	52.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0906139- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.4	合格
J0906139- 右		8	1	4.6	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906140

第 6 页共 14 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0906140
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	26.7
环境湿度 (%RH)	52.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0906140- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.5	合格
J0906140- 右		8	1	4.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906141

第 7 页共 14 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0906141
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.7
环境湿度（%RH）	52.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0906141- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.8	合格
J0906141- 右		8	1	4.7	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906142

第 8 页共 14 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0906142
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.7
环境湿度 (%RH)	52.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0906142- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0906142- 右		8	1	4.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906143

第 9 页共 14 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0906143
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.7
环境湿度（%RH）	52.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0906143-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0906143-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906144

第 10 页共 14 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0906144
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.7
环境湿度 (%RH)	52.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0906144-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0906144-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906145

第 11 页共 14 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0906145
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.7
环境湿度 (%RH)	52.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0906145-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0906145-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906146

第 12 页共 14 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0906146
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.7
环境湿度 (%RH)	52.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0906146-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格
J0906146-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906147

第 13 页共 14 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0906147
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.7
环境湿度 (%RH)	52.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0906147-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.6	合格
J0906147-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0906148

第 14 页共 14 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0906148
使用地点	矿区		

检测检验环境数据


环境温度 (°C)	26.7
环境湿度 (%RH)	52.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0906148-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0906148-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格

本报告结束

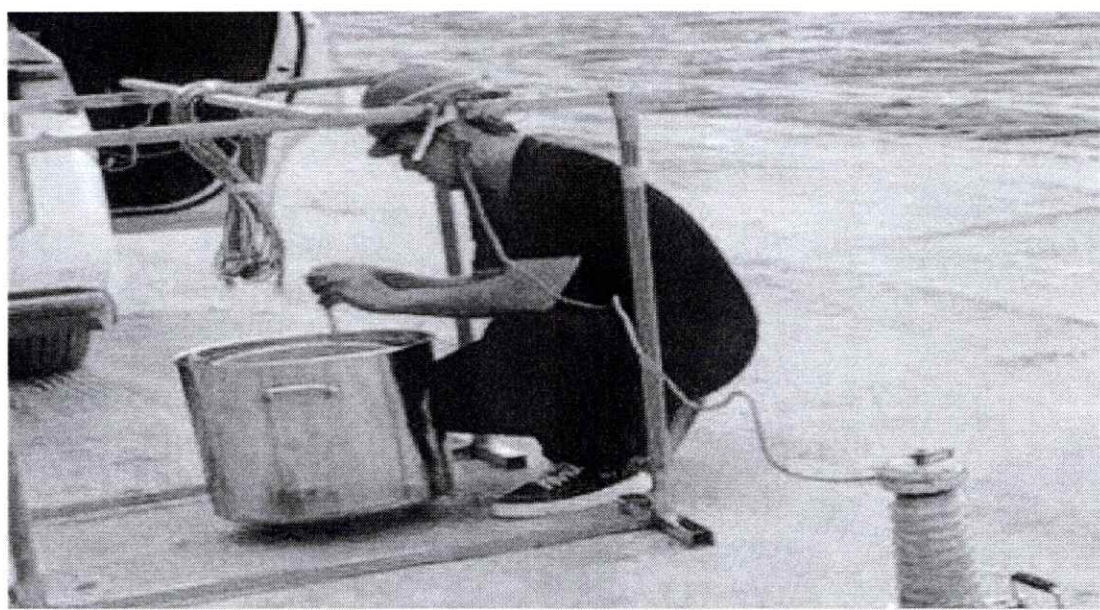

印章：上海外灘有限公司

