

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：赤峰诚鑫矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0820768	12kV	井下配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0820769	12kV	井下配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0820770	12kV	井下配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0820771	12kV	井下配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0820772	25kV	井下配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0820773	25kV	井下配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0820774	25kV	井下配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0820775	25kV	井口配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0820776	12kV	井口配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0820777	12kV	井口配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0820778	12kV	井口配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0820779	12kV	井口配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0820780	25kV	井口配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0820781	25kV	井口配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0820782	25kV	井口配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0820783	25kV	井口配电室	2025.08.20	2026.02.19	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位：_____赤峰诚鑫矿业有限责任公司_____
受检单位：_____赤峰诚鑫矿业有限责任公司_____
检测检验类别：_____定期检测检验_____
检测检验日期：_____2025 年 08 月 20 日_____

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	检测报告编号
1	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0820768
2	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0820769
3	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0820770
4	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0820771
5	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0820772
6	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0820773
7	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0820774
8	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0820775
9	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0820776
10	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0820777
11	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0820778
12	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0820779
13	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0820780
14	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0820781
15	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0820782
16	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0820783
合计	共计 16 份检测报告		

11. 12. 13.

14. 15. 16.

17. 18. 19.

20. 21. 22.

23.

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820768~0820783

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委托单位：	赤峰诚鑫矿业有限责任公司
受检单位：	赤峰诚鑫矿业有限责任公司
被检对象名称：	绝缘工器具
型号规格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 08 月 20 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。S0 IS 总函 蒙
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820768~0820783

第 1 页共 18 页

委托单位	名称	赤峰诚鑫矿业有限责任公司
	地址	赤峰市翁牛特旗梧桐花镇小营子村
设备名称		绝缘工器具
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-08-20
检测检验周期		6 个月
受检单位		赤峰诚鑫矿业有限责任公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流。
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 8 月 27 日
检测检验组成员		王宇 赵建华
备注		/

批准：

日期：2025.8.27

审核：张振宇

日期：2025.8.27

主检：

日期：2025.8.27



赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820768~0820783

第 2 页共 18 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-110	± 5	OYM240804530018
温湿度表	CSB-205	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	24KA110001664
交流微安表	CSB-095	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	24KA110001660
电子秒表	CSB-369	0.01s	OYM240804530012

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820768

第 3 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0820768
检测检验（使用） 地点	井下配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	46.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0820768-左	定期检测检验，工频 耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0820768-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820769

第 4 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0820769
检测检验（使用） 地点	井下配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	46.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0820769-左	定期检测检验，工频 耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.4	合格
J0820769-右		8	1	4.1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0820770
检测检验（使用） 地点	井下配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	46.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0820770-左	定期检测检验，工频 耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.5	合格
J0820770-右		8	1	4.4	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0820771
检测检验（使用） 地点	井下配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	46.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0820771-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0820771-右		8	1	4.3	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820772

第 7 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0820772
检测检验（使用）地点	井下配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	46.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压 试验 (kV)	持续 时间 (min)	泄漏 电流 (mA)	
	试验 类别	电绝缘靴分 类	试验电 压 (kV)	持续时 间 (min)	泄露电 流(mA)				
J082077 2-左	定期 检测	全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J082077 2-右		全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820773

第 8 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0820773
检测检验（使用）地点	井下配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	46.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压 试验 (kV)	持续 时间 (min)	泄漏 电流 (mA)	
	试验 类别	电绝缘靴分 类	试验电 压 (kV)	持续时 间 (min)	泄露电 流(mA)				
J082077 3-左	定期 检测	全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.6	合格
J082077 3-右		全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.8	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820774

第 9 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0820774
检测检验（使用）地点	井下配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	46.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压 试验 (kV)	持续 时间 (min)	泄漏 电流 (mA)	
	试验 类别	电绝缘靴分 类	试验电 压 (kV)	持续时 间 (min)	泄露电 流(mA)				
J082077 4-左	定期 检测	全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J082077 4-右		全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.6	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0820775
检测检验（使用）地点	井下配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	46.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压 试验 (kV)	持续 时间 (min)	泄漏 电流 (mA)	
	试验 类别	电绝缘靴分 类	试验电 压 (kV)	持续时 间 (min)	泄露电 流(mA)				
J082077 5-左	定期 检测	全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J082077 5-右		全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0820776
检测检验（使用） 地点	井口配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.7
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0820776-左	定期检测检验，工频 耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.6	合格
J0820776-右		8	1	4.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820777

第 12 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0820777
检测检验（使用） 地点	井口配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.7
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0820777-左	定期检测检验，工频 耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.6	合格
J0820777-右		8	1	4.5	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820778 第 13 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0820778
检测检验（使用） 地点	井口配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.7
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0820778-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0820778-右		8	1	4.4	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0820779
检测检验（使用） 地点	井口配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.7
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0820779-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.4	合格
J0820779-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820780

第 15 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0820780
检测检验（使用）地点	井口配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.7
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0820780-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0820780-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820781

第 16 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0820781
检测检验（使用）地点	井口配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.7
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0820781-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0820781-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.6	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820782 第 17 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0820782
检测检验（使用）地点	井口配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.7
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0820782-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0820782-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0820783

第 18 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0820783
检测检验（使用）地点	井口配电室		

检测检验环境数据


环境温度（℃）	27.7
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0820783-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格
J0820783-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.6	合格

本报告结束

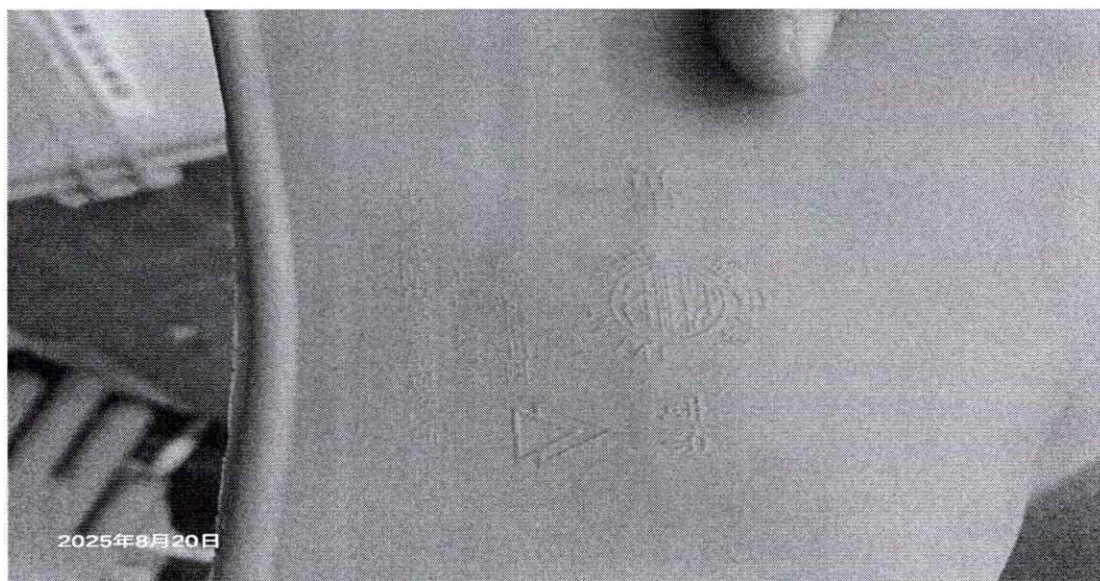

三和公司
有限公司

