危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726695	6900mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726696	6900mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726697	6900mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726698	6900mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726699	9500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726700	9500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726701	9500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726702	9500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726703	9500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726704	9500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726705	1500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726706	1500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726707	1500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726708	1500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726709	1500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726710	1500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726711	1500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726712	1500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726713	1500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726714	1500mm×100mm×10mm	选矿厂 10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726715	4500mm×100mm×10mm	35kV 主控室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726716	4500mm×100mm×10mm	35kV 主控室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726717	4500mm×100mm×10mm	35kV 主控室	2025.07.26	2026.07.25	合格

赤峰安德检测检验有限公司

检测检验专用章

注 ： 1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726718	4500mm×100mm×10mm	35kV 主控室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726719	4500mm×100mm×10mm	35kV 主控室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726720	3200mm×100mm×10mm	35kV 主控室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726721	3200mm×100mm×10mm	35kV 主控室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726722	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726723	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726724	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726725	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726726	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726727	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726728	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726729	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726730	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726731	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726732	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726733	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726734	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726735	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726736	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726737	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726738	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726739	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726740	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格

赤峰安德检测检验有限公司

检测检验专用章

注 ： 1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726741	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726742	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726743	5000mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726744	1800mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726745	1800mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726746	1800mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726747	1800mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726748	1800mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726749	1800mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726750	1800mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726751	1800mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726752	1800mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726753	1800mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726754	1800mm×100mm×10mm	10kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726755	5000mm×100mm×10mm	10kV 消除接地配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726756	5000mm×100mm×10mm	10kV 消除接地配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726757	5000mm×100mm×10mm	10kV 消除接地配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726758	5000mm×100mm×10mm	10kV 消除接地配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726759	2000mm×100mm×10mm	10kV 消除接地配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726760	2000mm×100mm×10mm	10kV 消除接地配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726761	2000mm×100mm×10mm	10kV 消除接地配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726762	8000mm×100mm×10mm	1#变压器室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726763	4000mm×100mm×10mm	1#变压器室	2025.07.26	2026.07.25	合格

赤峰安德检测检验有限公司

检测检验专用章

注 ： 1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726764	8000mm×100mm×10mm	2#变压器室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726765	4000mm×100mm×10mm	2#变压器室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726766	5000mm×100mm×10mm	35kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726767	5000mm×100mm×10mm	35kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726768	5000mm×100mm×10mm	35kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726769	5000mm×100mm×10mm	35kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726770	5000mm×100mm×10mm	35kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726771	5000mm×100mm×10mm	35kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726772	5000mm×100mm×10mm	35kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726773	1800mm×100mm×10mm	35kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726774	1800mm×100mm×10mm	35kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726775	1800mm×100mm×10mm	35kV 配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726776	10000mm×100mm×10mm	800 中央配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726777	10000mm×100mm×10mm	800 中央配电室	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726778	10000mm×100mm×10mm	690 中央变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726779	10000mm×100mm×10mm	690 中央变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726780	2000mm×100mm×10mm	850 变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726781	2000mm×100mm×10mm	850 变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726782	1500mm×100mm×10mm	850 变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726783	2000mm×100mm×10mm	820（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726784	2000mm×100mm×10mm	820（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726785	1500mm×100mm×10mm	820（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726786	2000mm×100mm×10mm	860（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注 ： 1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726787	2000mm×100mm×10mm	860（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726788	1500mm×100mm×10mm	860（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726789	2000mm×100mm×10mm	770（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726790	2000mm×100mm×10mm	770（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726791	1500mm×100mm×10mm	770（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726792	2000mm×100mm×10mm	710（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726793	2000mm×100mm×10mm	710（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726794	1500mm×100mm×10mm	710（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726795	2000mm×100mm×10mm	610（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726796	2000mm×100mm×10mm	610（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726797	1500mm×100mm×10mm	610（III）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726798	2000mm×100mm×10mm	790（Ⅰ）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726799	2000mm×100mm×10mm	790（Ⅰ）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726800	1500mm×100mm×10mm	790（Ⅰ）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726801	2000mm×100mm×10mm	710（Ⅰ）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726802	2000mm×100mm×10mm	710（Ⅰ）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726803	1500mm×100mm×10mm	710（Ⅰ）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726804	2000mm×100mm×10mm	650（Ⅰ）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726805	2000mm×100mm×10mm	650（Ⅰ）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0726806	1500mm×100mm×10mm	650（Ⅰ）变电所	2025.07.26	2026.07.25	合格

赤峰安德检测检验有限公司

检测检验专用章

注 ： 1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

检 测 检 验 报 告

委 托 单 位：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

受 检 单 位：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2025 年 07 月 26 日

赤峰安德检测检验有限公司

检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	绝缘工器具（绝缘胶垫）	6900mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726695
2	绝缘工器具（绝缘胶垫）	6900mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726696
3	绝缘工器具（绝缘胶垫）	6900mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726697
4	绝缘工器具（绝缘胶垫）	6900mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726698
5	绝缘工器具（绝缘胶垫）	9500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726699
6	绝缘工器具（绝缘胶垫）	9500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726700
7	绝缘工器具（绝缘胶垫）	9500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726701
8	绝缘工器具（绝缘胶垫）	9500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726702
9	绝缘工器具（绝缘胶垫）	9500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726703
10	绝缘工器具（绝缘胶垫）	9500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726704
11	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726705
12	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726706
13	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726707
14	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726708
15	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726709
16	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726710
17	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726711
18	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726712
19	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726713
20	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726714
21	绝缘工器具（绝缘胶垫）	4500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726715
22	绝缘工器具（绝缘胶垫）	4500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726716
23	绝缘工器具（绝缘胶垫）	4500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726717
24	绝缘工器具（绝缘胶垫）	4500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726718
25	绝缘工器具（绝缘胶垫）	4500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726719
26	绝缘工器具（绝缘胶垫）	3200mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726720
27	绝缘工器具（绝缘胶垫）	3200mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726721
28	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726722
29	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726723
30	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726724
31	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726725
32	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726726
33	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726727
34	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726728
35	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726729
36	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726730
37	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726731
38	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726732

检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
39	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726733
40	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726734
41	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726735
42	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726736
43	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726737
44	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726738
45	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726739
46	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726740
47	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726741
48	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726742
49	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726743
50	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726744
51	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726745
52	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726746
53	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726747
54	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726748
55	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726749
56	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726750
57	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726751
58	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726752
59	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726753
60	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726754
61	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726755
62	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726756
63	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726757
64	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726758
65	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726759
66	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726760
67	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726761
68	绝缘工器具（绝缘胶垫）	8000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726762
69	绝缘工器具（绝缘胶垫）	4000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726763
70	绝缘工器具（绝缘胶垫）	8000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726764
71	绝缘工器具（绝缘胶垫）	4000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726765
72	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726766
73	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726767
74	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726768
75	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726769
76	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726770

检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
77	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726771
78	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726772
79	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726773
80	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726774
81	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1800mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726775
82	绝缘工器具（绝缘胶垫）	10000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726776
83	绝缘工器具（绝缘胶垫）	10000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726777
84	绝缘工器具（绝缘胶垫）	10000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726778
85	绝缘工器具（绝缘胶垫）	10000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726779
86	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726780
87	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726781
88	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726782
89	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726783
90	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726784
91	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726785
92	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726786
93	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726787
94	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726788
95	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726789
96	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726790
97	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726791
98	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726792
99	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726793
100	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726794
101	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726795
102	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726796
103	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726797
104	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726798
105	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726799
106	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726800
107	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726801
108	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726802
109	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726803
110	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726804
111	绝缘工器具（绝缘胶垫）	2000mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726805
112	绝缘工器具（绝缘胶垫）	1500mm×100mm×10mm	安德 JYGJ25/D-0726806
合计	共计 112 份检测报告		

安全生产检测检验资质标志

编号

蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0726695～0726806

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具

电气试验报告

委 托 单 位：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

受 检 单 位：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

被检对象名称：绝缘工器具

型 号 规 格：见各参数页

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2025 年 07 月 26 日

赤峰安德检测检验有限公司

声　明

1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。

2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。

3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。

4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。

5、报告涂改无效。

6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场A区5#楼9层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

委托单位	名称	西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
	地址	内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇
设备名称		绝缘工器具
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-07-26
检测检验周期		壹年
受检单位		西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
检测检验项目		工频耐压试验
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：**合格** 签发日期：2025 年 7 月 30 日
检测检验组成员		韩志磊、肖文轩、牛小雷、雷宇昕
备注		/

批准：　　审核：　　主检：

日期：2025.7.30　　日期：2025.7.30　　日期：2025.7.30

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-110	±5	OYM240804530018
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃(Max±0.5℃) 湿度：±2%RH(Max±5%RH)	24KA110001664
电子秒表	CSB-369	±0.02s	OYM240804530012
交流微安表	CSB-095	Urel=2.5%	24KA110001660
钢卷尺	CSB-361	±1mm	OHJ240804530004

本页结束以下空白

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	6900mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726695
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.2
环境湿度（%RH）	45.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726695	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	6900mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726696
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.2
环境湿度（%RH）	45.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726696	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	6900mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726697
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.2
环境湿度（%RH）	45.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726697	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	6900mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726698
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.2
环境湿度（%RH）	45.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726698	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	9500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726699
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.6
环境湿度（%RH）	45.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726699	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	9500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726700
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.6
环境湿度（%RH）	45.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726700	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	9500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726701
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.6
环境湿度（%RH）	45.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726701	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	9500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726702
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.6
环境湿度（%RH）	45.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726702	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	9500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726703
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.6
环境湿度（%RH）	45.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726703	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	9500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726704
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.6
环境湿度（%RH）	45.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726704	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726705
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.4
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726705	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726706
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.4
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726706	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726707
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.4
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726707	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726708
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.4
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726708	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726709
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.4
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726709	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726710
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.4
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726710	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726711
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.4
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726711	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726712
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.4
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726712	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726713
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.4
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726713	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726714
检测检验（使用）地点	选矿厂 10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.4
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726714	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	4500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726715
检测检验（使用）地点	35kV 主控室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.8
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726715	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	4500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726716
检测检验（使用）地点	35kV 主控室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.8
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726716	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	4500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726717
检测检验（使用）地点	35kV 主控室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.8
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726717	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	4500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726718
检测检验（使用）地点	35kV 主控室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.8
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726718	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	4500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726719
检测检验（使用）地点	35kV 主控室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.8
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726719	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	3200mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726720
检测检验（使用）地点	35kV 主控室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.9
环境湿度（%RH）	45.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726720	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	3200mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726721
检测检验（使用）地点	35kV 主控室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.9
环境湿度（%RH）	45.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实测值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726721	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726722
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726722	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726723
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726723	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726724
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726724	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726725
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726725	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726726
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726726	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726727
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726727	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726728
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726728	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726729
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726729	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726730
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726730	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726731
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726731	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726732
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726732	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726733
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726733	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726734
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726734	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726735
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726735	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726736
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726736	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726737
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726737	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726738
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726738	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726739
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726739	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726740
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726740	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726741
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726741	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726742
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726742	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726743
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726743	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726744
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.2
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726744	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726745
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.2
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726745	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726746
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.2
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726746	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726747
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.8
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726747	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726748
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.2
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726748	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726749
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.2
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726749	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726750
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.2
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726750	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726751
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.2
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726751	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726752
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.2
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726752	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726753
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.2
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726753	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726754
检测检验（使用）地点	10kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.2
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726754	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726755
检测检验（使用）地点	10kV 消除接地配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3
环境湿度（%RH）	45.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726755	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726756
检测检验（使用）地点	10kV 消除接地配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3
环境湿度（%RH）	45.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实测值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726756	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726757
检测检验（使用）地点	10kV 消除接地配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3
环境湿度（%RH）	45.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726757	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726758
检测检验（使用）地点	10kV 消除接地配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3
环境湿度（%RH）	45.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726758	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726759
检测检验（使用）地点	10kV 消除接地配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.6
环境湿度（%RH）	45.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726759	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726760
检测检验（使用）地点	10kV 消除接地配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.6
环境湿度（%RH）	45.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726760	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726761
检测检验（使用）地点	10kV 消除接地配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.6
环境湿度（%RH）	45.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726761	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	8000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726762
检测检验（使用）地点	1#变压器室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.1
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726762	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	4000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726763
检测检验（使用）地点	1#变压器室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.8
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726763	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	8000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726764
检测检验（使用）地点	2#变压器室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.7
环境湿度（%RH）	45.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726764	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	4000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726765
检测检验（使用）地点	2#变压器室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726765	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726766
检测检验（使用）地点	35kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.9
环境湿度（%RH）	45.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726766	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726767
检测检验（使用）地点	35kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.9
环境湿度（%RH）	45.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726767	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726768
检测检验（使用）地点	35kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.9
环境湿度（%RH）	45.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726768	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726769
检测检验（使用）地点	35kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.9
环境湿度（%RH）	45.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726769	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726770
检测检验（使用）地点	35kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.9
环境湿度（%RH）	45.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726770	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726771
检测检验（使用）地点	35kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.9
环境湿度（%RH）	45.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726771	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	5000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726772
检测检验（使用）地点	35kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.9
环境湿度（%RH）	45.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726772	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726773
检测检验（使用）地点	35kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.6
环境湿度（%RH）	45.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726773	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726774
检测检验（使用）地点	35kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.6
环境湿度（%RH）	45.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726774	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1800mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726775
检测检验（使用）地点	35kV 配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.6
环境湿度（%RH）	45.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726775	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	10000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726776
检测检验（使用）地点	800 中央配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.7
环境湿度（%RH）	46.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726776	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	10000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726777
检测检验（使用）地点	800 中央配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.7
环境湿度（%RH）	46.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726777	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	10000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726778
检测检验（使用）地点	690 中央变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.6
环境湿度（%RH）	45.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726777	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	10000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726779
检测检验（使用）地点	690 中央变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.6
环境湿度（%RH）	45.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726779	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726780
检测检验（使用）地点	850 变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.9
环境湿度（%RH）	46.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726780	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726781
检测检验（使用）地点	850 变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.9
环境湿度（%RH）	46.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726781	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726782
检测检验（使用）地点	850 变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.1
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726782	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726783
检测检验（使用）地点	820（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.4
环境湿度（%RH）	45.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726783	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726784
检测检验（使用）地点	820（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.4
环境湿度（%RH）	45.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726784	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726785
检测检验（使用）地点	820（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726785	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726786
检测检验（使用）地点	860（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.6
环境湿度（%RH）	46.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726786	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726787
检测检验（使用）地点	860（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.6
环境湿度（%RH）	46.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726787	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726788
检测检验（使用）地点	860（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.2
环境湿度（%RH）	45.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726788	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726789
检测检验（使用）地点	770（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.8
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726789	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726790
检测检验（使用）地点	770（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.8
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726790	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726791
检测检验（使用）地点	770（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.8
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726791	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726792
检测检验（使用）地点	710（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.7
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726792	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726793
检测检验（使用）地点	710（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.7
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726793	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726794
检测检验（使用）地点	710（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.7
环境湿度（%RH）	45.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726794	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726795
检测检验（使用）地点	610（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.5
环境湿度（%RH）	46.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726795	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726796
检测检验（使用）地点	610（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.5
环境湿度（%RH）	46.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726796	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726797
检测检验（使用）地点	610（III）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.5
环境湿度（%RH）	46.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726797	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726798
检测检验（使用）地点	790（Ⅰ）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	22.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726798	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726799
检测检验（使用）地点	790（Ⅰ）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	22.5
环境湿度（%RH）	45.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726799	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726800
检测检验（使用）地点	790（Ⅰ）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	15.2
环境湿度（%RH）	47.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726800	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726801
检测检验（使用）地点	710（Ⅰ）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.6
环境湿度（%RH）	46.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726801	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726802
检测检验（使用）地点	710（Ⅰ）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.6
环境湿度（%RH）	46.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726802	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726803
检测检验（使用）地点	710（Ⅰ）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.6
环境湿度（%RH）	46.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实测值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726803	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726804
检测检验（使用）地点	650（Ⅰ）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	46.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实测值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726804	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	2000mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726805
检测检验（使用）地点	650（Ⅰ）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	46.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726805	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规格	1500mm×100mm×10mm
件数	1 件	试样编号	J0726806
检测检验（使用）地点	650（Ⅰ）变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	46.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编　号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0726806	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

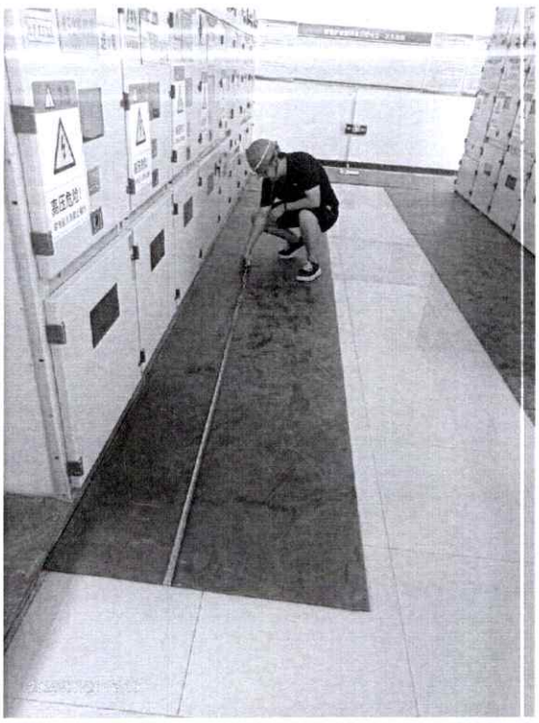
高压危险!

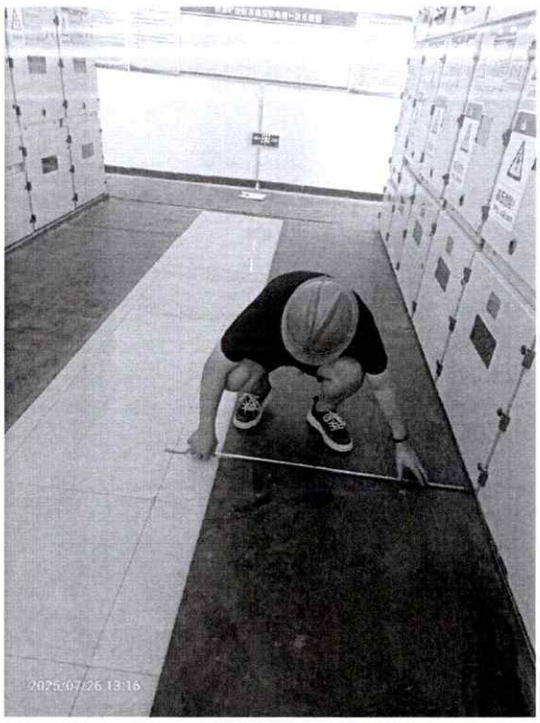
2025/07/26 13:16


高压危险!
2025/07/26 09:28


2025/07/26 09:45